

管网水水质检测报表 (一月)



抽检点	项目	浑浊度 (NTU)		色度 (度)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
13个		0.4	0.3	<5	<5
		菌落总数 (CFU/100ML)		总大肠菌群 (CFU/100ML)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		20	7	0	0
		臭和味 (级)		二氧化氯 (mg/l)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		0	0	0.07	0.04
		高锰酸盐指数 (mg/l)		合格率	
		最大值	最小值		
		1.61	1.07	100%	

制表人: 李博锐

审核人: 颜文超


审批人: 刘子昂

一水厂出厂水水质监测记录 (一月)



日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值		1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	<100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭 异味	/
1月1日		0.37	0.14	1.63	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
1月2日		0.44	0.16	1.58	6.97	3	0	0	无	<5	0	100%
1月3日		0.37	0.18	1.58	6.94	0	0	0	无	<5	0	100%
1月4日		0.42	0.14	1.62	6.92	2	0	0	无	<5	0	100%
1月5日		0.30	0.13	1.54	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
1月6日		0.47	0.12	1.58	6.93	0	0	0	无	<5	0	100%
1月7日		0.40	0.17	1.54	6.94	2	0	0	无	<5	0	100%
1月8日		0.37	0.19	1.48	6.97	3	0	0	无	<5	0	100%
1月9日		0.30	0.16	1.37	6.97	2	0	0	无	<5	0	100%
1月10日		0.42	0.16	1.12	6.96	6	0	0	无	<5	0	100%
1月11日		0.42	0.16	1.34	6.95	4	0	0	无	<5	0	100%
1月12日		0.43	0.15	1.38	6.95	5	0	0	无	<5	0	100%
1月13日		0.38	0.15	1.42	6.94	3	0	0	无	<5	0	100%
1月14日		0.44	0.15	1.40	6.95	1	0	0	无	<5	0	100%
1月15日		0.49	0.14	1.55	6.94	2	0	0	无	<5	0	100%

一水厂出厂水水质监测记录(一月)

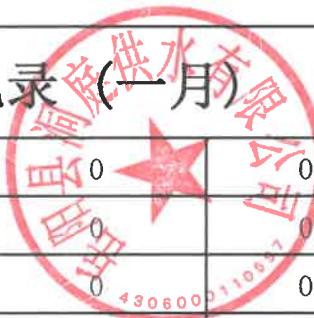

1月16日	0.44	0.14	1.48	6.93	0	0	0	无	<5	0	100%
1月17日	0.41	0.20	1.62	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
1月18日	0.57	0.16	1.47	6.98	4	0	0	无	<5	0	100%
1月19日	0.26	0.19	1.22	6.97	3	0	0	无	<5	0	100%
1月20日	0.34	0.18	1.33	7.00	3	0	0	无	<5	0	100%
1月21日	0.39	0.17	1.37	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
1月22日	0.34	0.16	1.27	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
1月23日	0.30	0.20	1.19	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
1月24日	0.43	0.11	1.23	6.99	2	0	0	无	<5	0	100%
1月25日	0.43	0.16	1.41	6.97	1	0	0	无	<5	0	100%
1月26日	0.45	0.14	2.37	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
1月27日	0.29	0.18	2.29	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
1月28日	0.35	0.17	2.32	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
1月29日	0.30	0.29	2.23	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
1月30日	0.26	0.20	2.14	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
1月31日	0.37	0.18	2.08	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
月均值	0.39	0.17	1.57	6.96	1	0	0	无	<5	0	100%

制表人: 李梦钊

审核人: 蔡子越

审批人: 刘子超

日期: 2024.02.20

化验室二水厂出厂水水质监测记录（一月）

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
1月1日		0.30	0.16	1.61	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.32	0.18		6.97				无	<5	0	100%
		0.32	0.17		6.98				无	<5	0	100%
		0.30	0.25		6.97				无	<5	0	100%
1月2日		0.27	0.28	1.63	6.98	1	0	0	无	<5	0	100%
		0.28	0.26		6.98				无	<5	0	100%
		0.27	0.26		6.97				无	<5	0	100%
		0.26	0.27		6.97				无	<5	0	100%
1月3日		0.26	0.28	1.58	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.27	0.26		6.96				无	<5	0	100%
		0.29	0.28		6.96				无	<5	0	100%
		0.36	0.25		6.95				无	<5	0	100%
1月4日		0.40	0.21	1.59	6.93	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.42	0.23		6.94				无	<5	0	100%
		0.41	0.22		6.93				无	<5	0	100%
		0.43	0.21		6.93				无	<5	0	100%
1月5日		0.51	0.25	1.68	6.93	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.47	0.26		6.94				无	<5	0	100%
		0.48	0.24		6.93				无	<5	0	100%
		0.47	0.24		6.94				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录（一月）

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
1月6日		0.50	0.27	1.63	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.37	0.26		6.94				无	<5	0	100%
		0.39	0.26		6.96				无	<5	0	100%
		0.35	0.28		6.95				无	<5	0	100%
1月7日		0.50	0.22	1.64	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.44	0.23		6.95				无	<5	0	100%
		0.41	0.22		6.96				无	<5	0	100%
		0.39	0.23		6.95				无	<5	0	100%
1月8日		0.50	0.30	1.51	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.51	0.28		6.98				无	<5	0	100%
		0.47	0.31		6.99				无	<5	0	100%
		0.46	0.30		6.98				无	<5	0	100%
1月9日		0.48	0.28	1.43	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.47	0.30		6.97				无	<5	0	100%
		0.46	0.31		6.98				无	<5	0	100%
		0.47	0.28		6.97				无	<5	0	100%
1月10日		0.47	0.26	1.23	6.94	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.46	0.25		6.95				无	<5	0	100%
		0.46	0.27		6.95				无	<5	0	100%
		0.45	0.25		6.95				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录(一月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
1月11日		0.52	0.20	1.49	6.94	2	0	0	无	<5	0	100%
		0.49	0.22		6.95				无	<5	0	100%
		0.48	0.24		6.95				无	<5	0	100%
		0.49	0.25		6.94				无	<5	0	100%
1月12日		0.49	0.24	1.49	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.50	0.26		6.94				无	<5	0	100%
		0.53	0.21		6.94				无	<5	0	100%
		0.50	0.23		6.93				无	<5	0	100%
1月13日		0.52	0.23	1.54	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.53	0.25		6.95				无	<5	0	100%
		0.55	0.24		6.94				无	<5	0	100%
		0.47	0.24		6.95				无	<5	0	100%
1月14日		0.47	0.25	1.53	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.46	0.24		6.94				无	<5	0	100%
		0.43	0.26		6.95				无	<5	0	100%
		0.44	0.26		6.94				无	<5	0	100%
1月15日		0.38	0.29	1.50	6.94	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.37	0.30		6.94				无	<5	0	100%
		0.38	0.29		6.94				无	<5	0	100%
		0.38	0.31		6.94				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录(一月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐 指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可 见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
1月16日		0.38	0.29	1.52	6.94	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.38	0.30		6.94				无	<5	0	100%
		0.39	0.28		6.93				无	<5	0	100%
		0.37	0.27		6.93				无	<5	0	100%
1月17日		0.37	0.30	1.51	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.35	0.29		7.00				无	<5	0	100%
		0.36	0.29		7.00				无	<5	0	100%
		0.35	0.28		6.99				无	<5	0	100%
1月18日		0.33	0.28	1.31	6.99	1	0	0	无	<5	0	100%
		0.37	0.26		6.98				无	<5	0	100%
		0.38	0.27		6.98				无	<5	0	100%
		0.37	0.27		6.97				无	<5	0	100%
1月19日		0.40	0.33	1.48	6.98	2	0	0	无	<5	0	100%
		0.38	0.31		6.99				无	<5	0	100%
		0.36	0.30		6.99				无	<5	0	100%
		0.30	0.30		6.98				无	<5	0	100%
1月20日		0.37	0.31	1.27	6.99	1	0	0	无	<5	0	100%
		0.36	0.29		6.98				无	<5	0	100%
		0.36	0.30		6.98				无	<5	0	100%
		0.34	0.30		6.99				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录 (一月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
1月21日		0.38	0.28	1.31	6.98	1	0	0	无	<5	0	100%
		0.39	0.27		6.99				无	<5	0	100%
		0.35	0.28		6.98				无	<5	0	100%
		0.35	0.28		6.98				无	<5	0	100%
1月22日		0.45	0.25	1.29	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.42	0.24		6.98				无	<5	0	100%
		0.44	0.23		6.99				无	<5	0	100%
		0.44	0.24		6.98				无	<5	0	100%
1月23日		0.39	0.24	1.21	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.38	0.23		7.00				无	<5	0	100%
		0.38	0.23		7.00				无	<5	0	100%
		0.39	0.23		7.00				无	<5	0	100%
1月24日		0.38	0.18	1.25	7.00	3	0	0	无	<5	0	100%
		0.36	0.19		6.99				无	<5	0	100%
		0.38	0.23		6.98				无	<5	0	100%
		0.37	0.24		6.98				无	<5	0	100%
1月25日		0.42	0.33	1.43	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.40	0.30		6.98				无	<5	0	100%
		0.39	0.28		6.97				无	<5	0	100%
		0.40	0.29		6.98				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录 (一月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
1月26日		0.39	0.36	2.45	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.40	0.38		6.96				无	<5	0	100%
		0.39	0.37		6.96				无	<5	0	100%
		0.39	0.37		6.96				无	<5	0	100%
1月27日		0.46	0.38	2.38	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.45	0.36		6.96				无	<5	0	100%
		0.46	0.36		6.95				无	<5	0	100%
		0.45	0.35		6.95				无	<5	0	100%
1月28日		0.39	0.40	2.33	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.38	0.37		6.97				无	<5	0	100%
		0.39	0.38		6.97				无	<5	0	100%
		0.39	0.37		6.98				无	<5	0	100%
1月29日		0.45	0.43	2.28	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.43	0.44		6.96				无	<5	0	100%
		0.41	0.45		6.95				无	<5	0	100%
		0.42	0.44		6.95				无	<5	0	100%
1月30日		0.48	0.34	2.36	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.46	0.32		6.97				无	<5	0	100%
		0.43	0.33		6.98				无	<5	0	100%
		0.43	0.31		6.98				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录 (一月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐 指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可 见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
1月31日		0.39	0.240	2.13	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.39	0.28		6.96				无	<5	0	100%
		0.40	0.26		6.97				无	<5	0	100%
		0.39	0.27		6.97				无	<5	0	100%
月均值		0.41	0.28	1.63	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%

制表人: 李梦钊

审核人: 顾文超

审批人: 刘子平

日期: 2024.02.20

化实验室原水水质监测记录(一月)

日期	项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味 (级)	肉眼可见物	合格率
1月1日		3.34	2.65	7.02	>100	57	0	5	0	有	100%
1月2日		3.43	2.69	6.99	>100	49	0	5	0	有	100%
1月3日		3.36	3.14	6.97	>100	53	0	6	0	有	100%
1月4日		3.73	3.34	6.98	>100	48	0	6	0	有	100%
1月5日		3.34	3.06	6.96	>100	50	0	6	0	有	100%
1月6日		3.29	3.17	6.98	>100	48	0	5	0	有	100%
1月7日		3.19	3.13	6.99	>100	57	0	5	0	有	100%
1月8日		3.56	2.66	6.99	>100	61	0	7	0	有	100%
1月9日		3.33	2.52	7.01	>100	43	0	6	0	有	100%
1月10日		3.63	2.33	7.03	>100	52	0	6	0	有	100%
1月11日		3.67	2.49	7.02	>100	56	0	6	0	有	100%
1月12日		3.46	2.47	7.01	>100	53	0	6	0	有	100%
1月13日		4.28	2.83	7.00	>100	63	0	6	0	有	100%
1月14日		3.92	2.76	6.99	>100	55	0	6	0	有	100%
1月15日		5.52	2.87	6.98	>100	68	0	6	0	有	100%
1月16日		5.60	2.89	6.98	>100	44	0	7	0	有	100%

化验室原水水质监测记录 (一月)

日期	项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味 (级)	有	合格率
1月17日		5.03	2.59	7.01	>100	73	0	7	0	有	100%
1月18日		13.70	2.58	7.02	>100	81	0	7	0	有	100%
1月19日		7.08	2.71	6.99	>100	68	0	6	0	有	100%
1月20日		9.59	2.68	7.02	>100	65	0	8	0	有	100%
1月21日		9.61	2.65	7.02	>100	58	0	10	0	有	100%
1月22日		9.62	2.44	7.01	>100	66	0	7	0	有	100%
1月23日		9.17	2.43	7.00	>100	62	0	6	0	有	100%
1月24日		8.51	2.46	7.02	>100	63	0	10	0	有	100%
1月25日		9.27	3.42	7.00	>100	65	0	10	0	有	100%
1月26日		6.94	4.13	6.98	>100	68	0	8	0	有	100%
1月27日		6.82	3.98	6.99	>100	36	0	8	0	有	100%
1月28日		7.37	3.89	7.01	>100	42	0	7	0	有	100%
1月29日		6.86	3.42	7.00	>100	36	0	7	0	有	100%
1月30日		6.24	3.25	7.02	>100	36	0	6	0	有	100%
1月31日		6.18	3.11	7.01	>100	58	0	6	0	有	100%
月均值		5.89	2.93	7.00	>100	56	0	7	0	有	100%

制表人: 李梦钊

审核人: 颜子超

审批人: 刘子亮

日期: 2024.02.02